


Przewody nieoznaczone – 0,5 mm².
Montaż w puszkach 60 mm z wkrętami.
Rezystor 1 kΩ w zestawie z kasownikiem.
Nie zamieniać L1 z L2.
Zworki w kasowniku usunąć.
Zworki w FAP... ustawić w pozycji B.
Można zastosować manipulator oprawy nadłóżkowej.

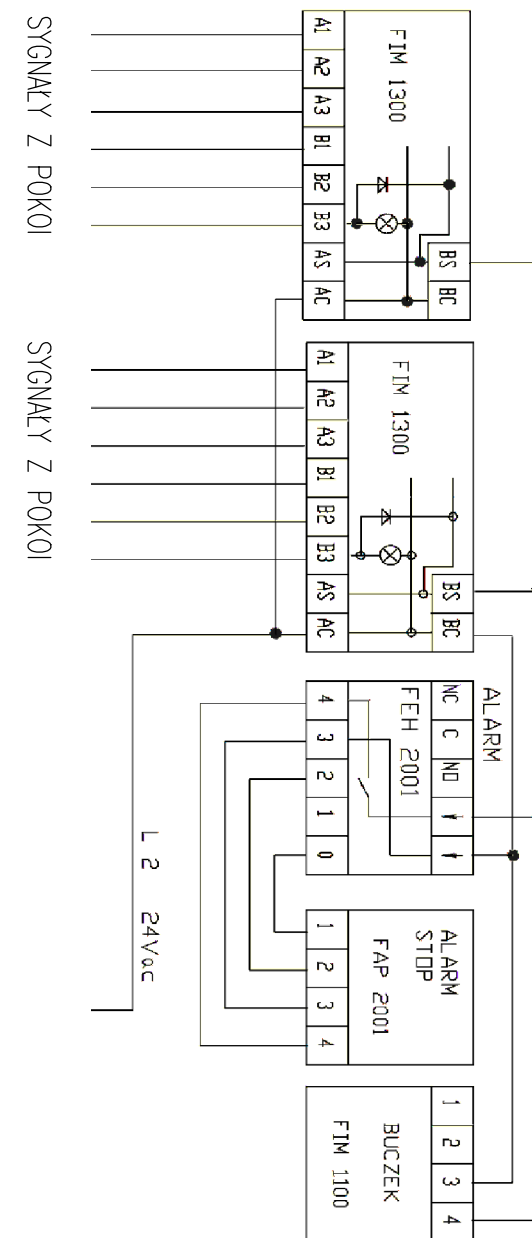

OBIEKT	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej	
ADRES OBIEKTU	28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 1	
INWESTOR	Powiat Kazimierski siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 15	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/02	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Radek SWK/0186/POOE/14	
SKALA	SCHEMAT ŁĄCZENIOWY INSTALACJI PRZYŻYWOWEJ	RYS. E-18